



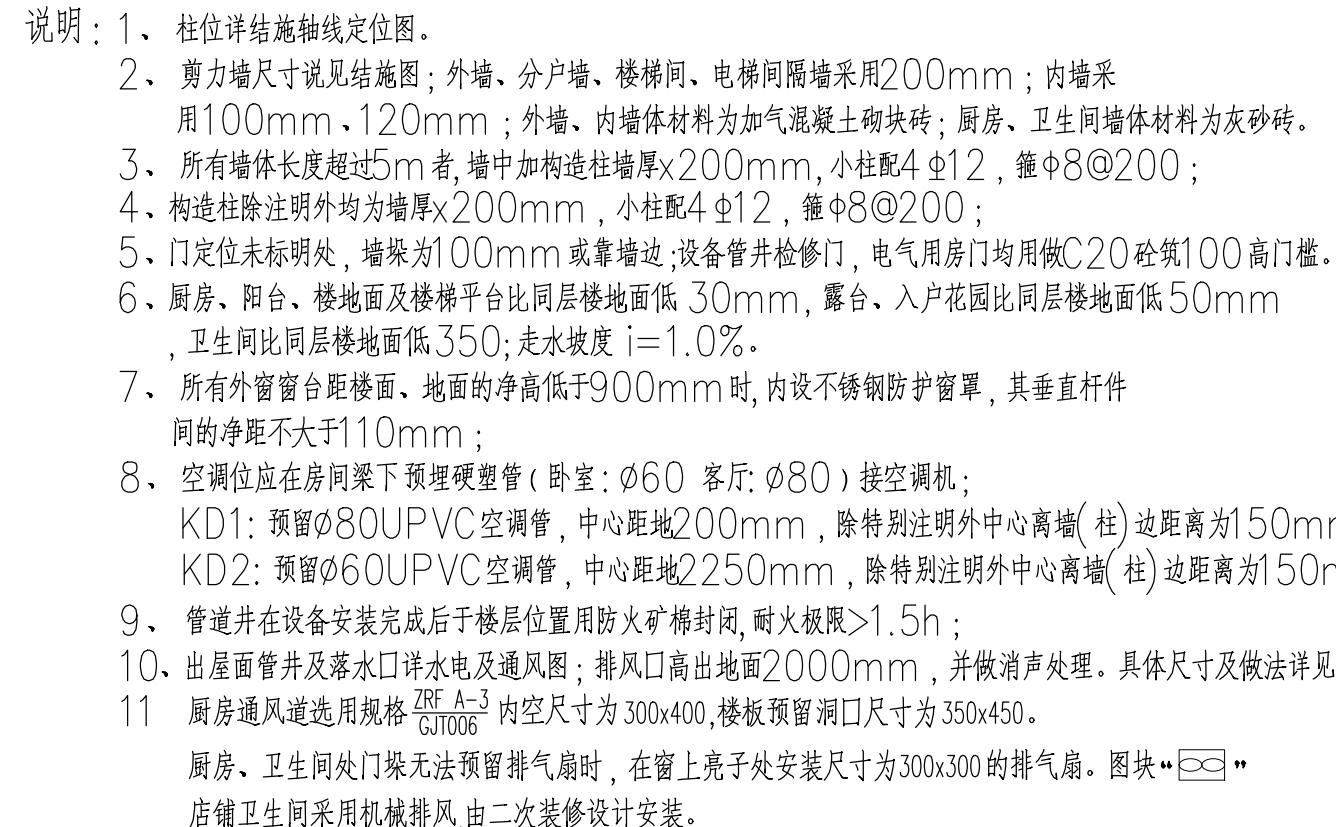

- 12、天然气管道由专业公司操作；
- 13、各设备专业界面预留口各设备专业相关图纸；消火栓、地面定位详水施。
- 14、梯栏杆及扶手，扶手起点和防滑大样引自中册标 11ZJ401
- 15、四周最大宽 700mm，参照 11ZJ901  施工
- 所有混凝土面突出突出管件作灌浆水施 参照 11ZJ901 
- 16、外墙变形缝参见  中册标  屋面变形缝参见  中册标
- 楼、地面变形缝参见  中册标  内墙、顶板变形缝参见  中册标 
- 大墙变形缝参见  中册标 
- 17、见图集，详见《关于印发〈建筑工程强制性条文〉（信息工程部分）的通知》（建标[2000]259号）。
本图集应符合下列规定：①、6.2（21）中规定，信息管线上层板的顶部与地面距离不应大于1.7m，下层与地面距离不应小于0.4m。信息管线入口处应设置：横排式信息插座大于34cmx24cmx12cm（宽x高），纵排式信息插座大于24cmx34cmx12cm（宽x高）。
- 18、图中未详尽之处，按国家有关规范规定执行，其余各层同此。

1.

1. ± 0.00 相对于黄海高程为113.00, 阴影部分详见23、24#及4#。
2. 店铺内楼梯为钢结构楼梯, 由专业公司设计安装。
楼梯梯段宽为1200, 踏步宽 ≥ 250 , 踏步高 ≤ 180 (图纸需审定)
3. 店铺内预留卫生间位置。卫生间墙高 2800 或按实际砌至楼梯平台底, 一层厕所由二次装修设置。该卫生间门为宽700高2000型钢门, 购成品。
4. 顶棚由店铺设置自动喷淋。

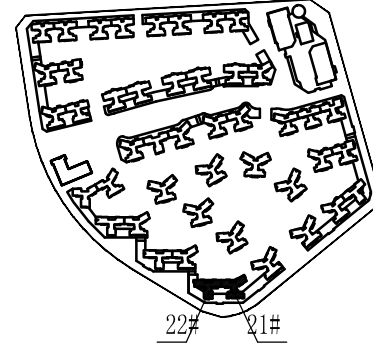

总平面位置示意图

施工图审查专用章

科技含量

勘察设计出图专用章

 广东远恒建筑设计有限公司 GUANGDONG Yuanheng Engineering Design Co., Ltd.	
建筑行业建筑工程甲级 资质证书号: A114101021	
施工图审查编号: 梅市审字[2016]144号	
审 定	郭勇明 
审 核	杜小棠 
项目负责	吕永森 
工种负责	吕永森 
校 对	张 瑜 
设 计	郑勇彬 

建设单位 广东创盈房地产开发
有限公司

工程名称	联康城(一期)
子项目名称	22# 21#

图 名	一层平面图
-----	-------

版 次	第 2 版
编 者	王 德 林

设计阶段	施工图
------	-----

日期	2018.6
----	--------